
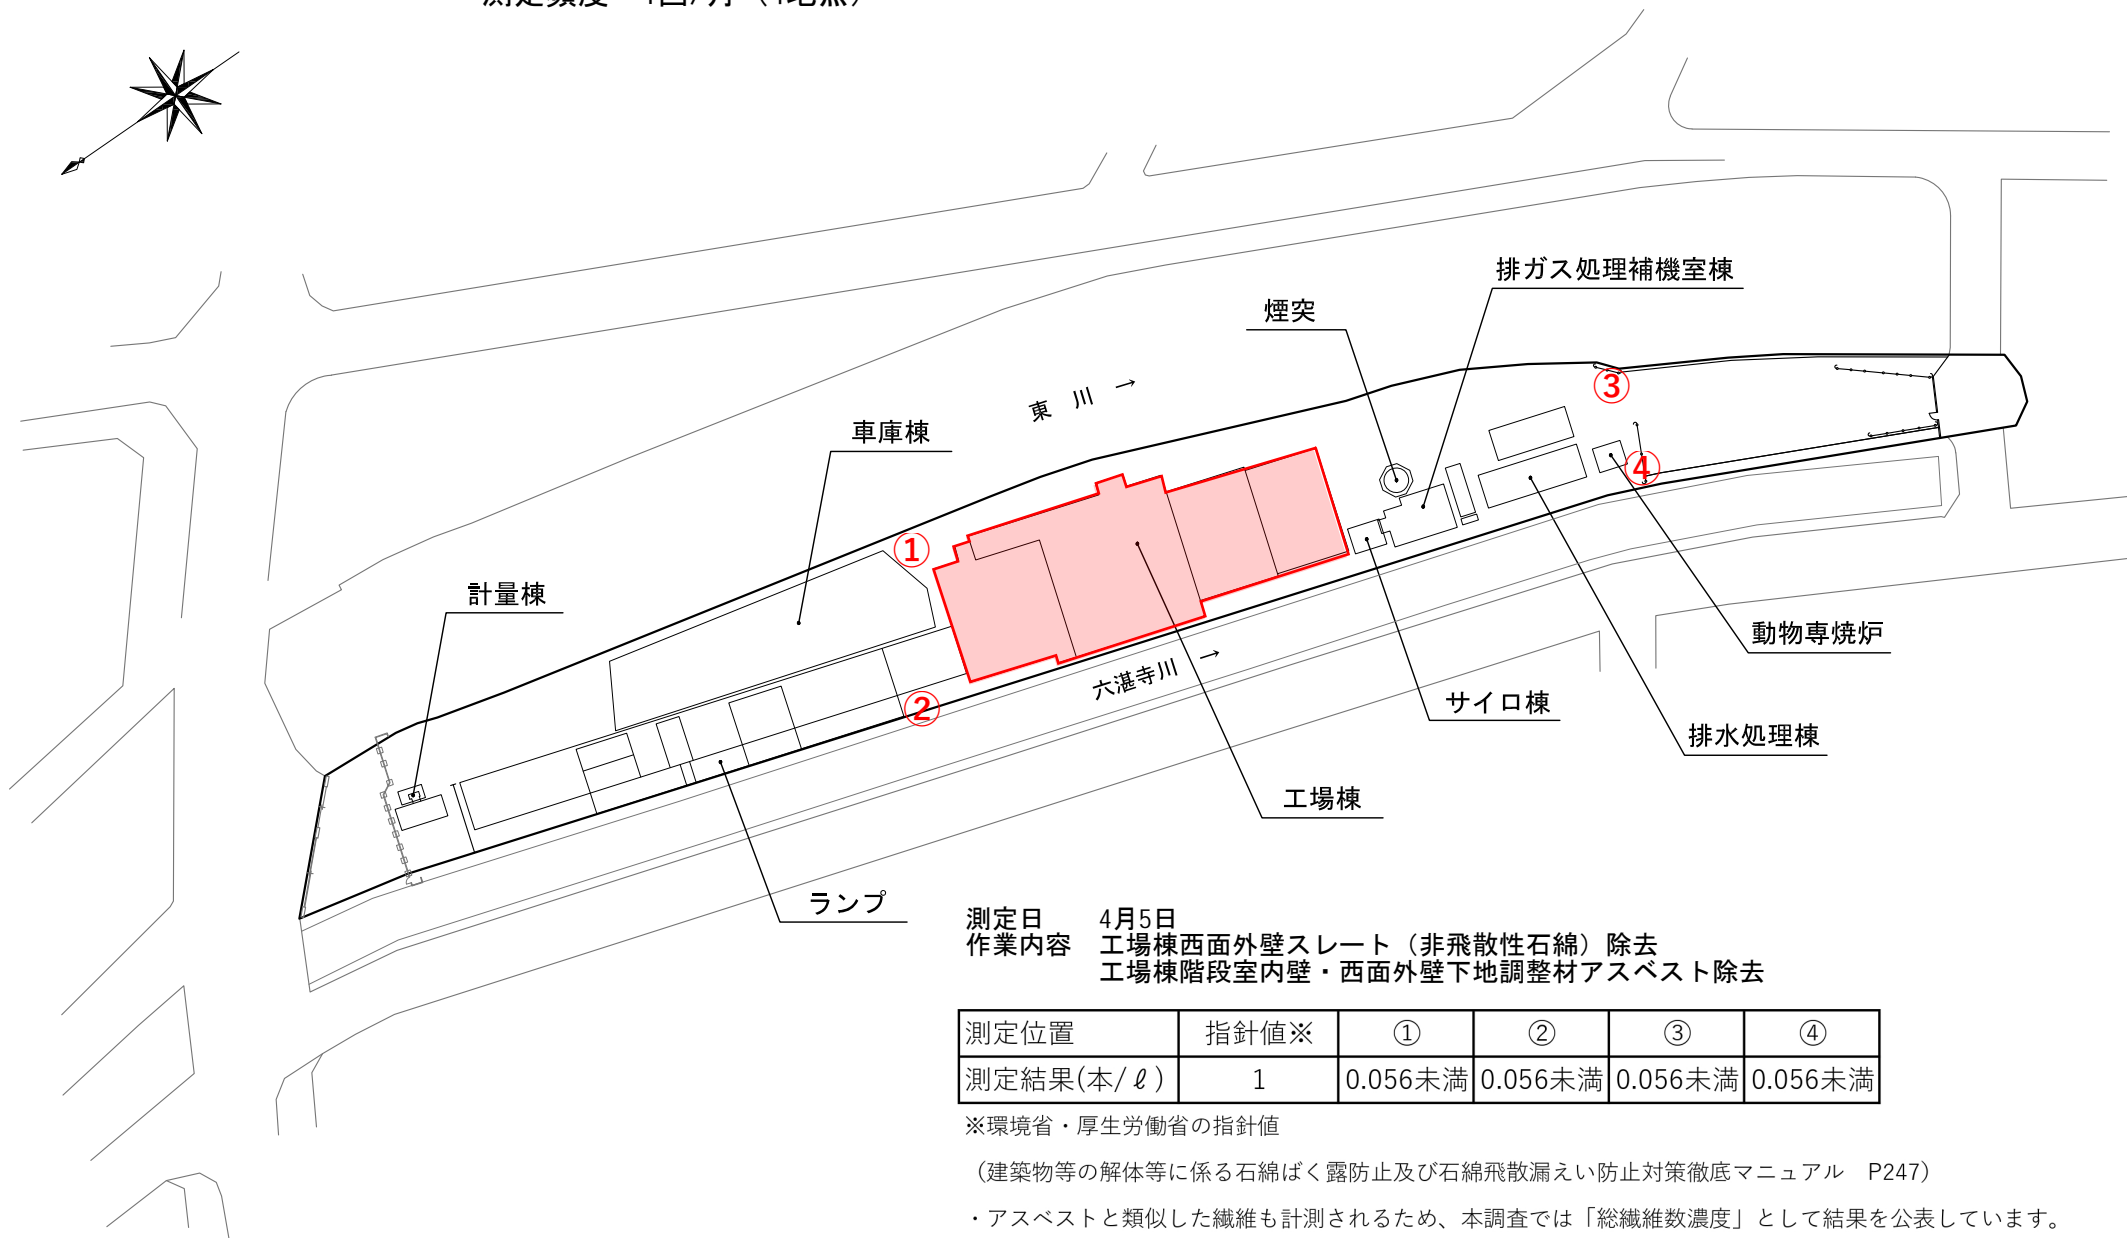


2024年4月度 大気環境測定結果（石綿環境濃度）

測定頻度 1回/月（4地点）



測定日 4月5日
作業内容 工場棟西面外壁スレート（非飛散性石綿）除去
工場棟階段室内壁・西面外壁下地調整材アスベスト除去

測定位置	指針値※	①	②	③	④
測定結果(本/ℓ)	1	0.056未満	0.056未満	0.056未満	0.056未満

※環境省・厚生労働省の指針値

（建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル P247）

・アスベストと類似した繊維も計測されるため、本調査では「総繊維数濃度」として結果を公表しています。

「総繊維数濃度」が1本/ℓを超えた場合、検出された繊維がアスベストかを分析します。

・大気汚染防止法による規制基準値は10（本/ℓ）です。

・0.056未満は、「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法」により測定出来る空気中繊維の量の最小濃度です。